

FORMULAIRE DE SÉLECTION

POUR SHP (SYSTÈME D'HYGIÈNE PERSONNEL)

Date : _____

Client (utilisateur) _____

Ergothérapeute _____

Adresse _____

Téléphone _____

Ville : _____ Tél. / cell _____

Courriel _____

Tél. / cell _____ Poids _____ Taille _____

SHP à réattribuer :

Toilette

À l'adresse présente

ronde allongée

Si déménagement, à la nouvelle adresse

ronde allongée

Accessoires

Barres d'appuis fixes

requis non

Barres d'appuis autoportantes

requis non

Surélévation

requis non

Autre : _____

Électricité

Prise GFI/DDFT

requis non

Prise réglementaire pour toilette GFI/DDFT – la prise doit être d'une distance maximale de 101,6 cm / 40 po de la toilette. (Le fil sur la majorité des SHP est à gauche lorsqu'en position assise).

Note importante : l'utilisation d'un fil extension dans la salle de bain est interdit, selon le code du bâtiment du Québec.

Une photo est requise lorsque

- La toilette n'est pas standard.
- Le raccord d'eau est à la robinetterie.

Consultez-nous pour la hauteur idéale de la toilette avec un SHP.


Tuyau flexible (si le tuyau en place est rigide, soit plastique ou métal, il doit être remplacé).

requis non

Valve de fermeture d'eau présente

oui non

A. Hauteur, sol au haut de la cuvette (mesurer sans la lunette – cuvette seul).

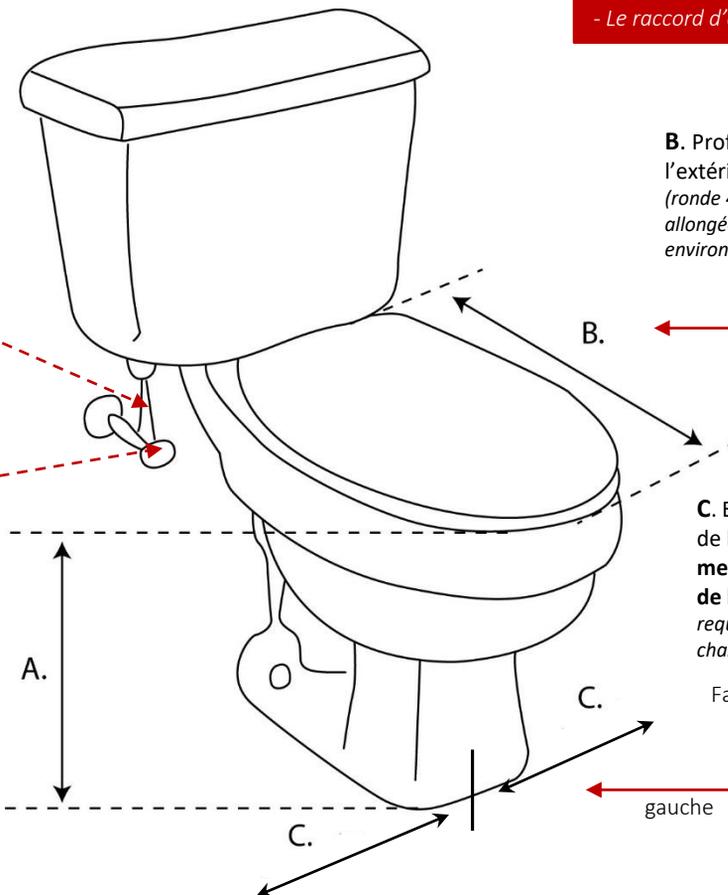

B. Profondeur, réservoir à l'extérieur de la cuvette. (ronde 48,26 cm / 19 po - allongée 53,34 cm / 21 po environs)



C. Espace de chaque côté de la toilette, prendre la mesure à partir du centre de la toilette. (seulement requis si vous utilisez une chaise d'aisance).

Face à la toilette

gauche | droite